



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI


J. Ulatowska
13.03.2020
[Signature]

W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.

ul. Królewska 15; 98-220 Zduńska Wola

e-mail: mpwik@mpwikzdw.com.pl

<http://www.mpwikzdw.com.pl>

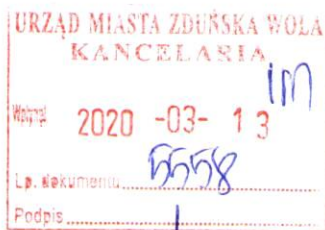

Zduńska Wola 11.03.2020 r.

**Miasto Zduńska Wola
98- 220 Zduńska Wola
Ul. Złotnickiego 12**

Centrala

43 823 31 97

43 823 48 95

Fax 43 823 24 06

Prezes

43 823 96 77

43 823 39 56

Ujęcie wody nr 1

43 823 53 46

Ujęcie wody nr 2

43 823 50 63

Oczyszczalnia Ścieków

43 823 65 14

43 823 65 85

Infolinia bezpłatna

800 384 477

L.dz. *290* /20

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli spółka z o. o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Jasnej na odcinku od ul. Prostej do rz. Pichny:

I. Sieć wodociągowa.

1. wodociąg zaprojektować z rur \varnothing 110 PEHD, PN10, SDR 17
2. projektowaną sieć wodociągową należy włączyć w istniejący wodociąg \varnothing 110 PEHD w ulicy Prostej
3. włączenie zaprojektować poprzez wstawienie w istniejący wodociąg trójnika i zasuwę odcinającej kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego
4. zagłębienie projektowanego wodociągu powinno wynosić minimum 1,60 m
5. na wodociągu należy zaprojektować hydranty p.poż. nadziemne, należy stosować armaturę kołnierzową z żeliwa sferoidalnego firm Hawle, Jafar lub innych o równorzędnych parametrach
6. odcinki przyłączy do granic posesji zaprojektować z rur \varnothing 40 PE
7. ciśnienie w sieci w punkcie włączenia wynosi około 0,26 MPa

II. Projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli spółka z o. o.

III. Niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
Radostaw Tyrakowski