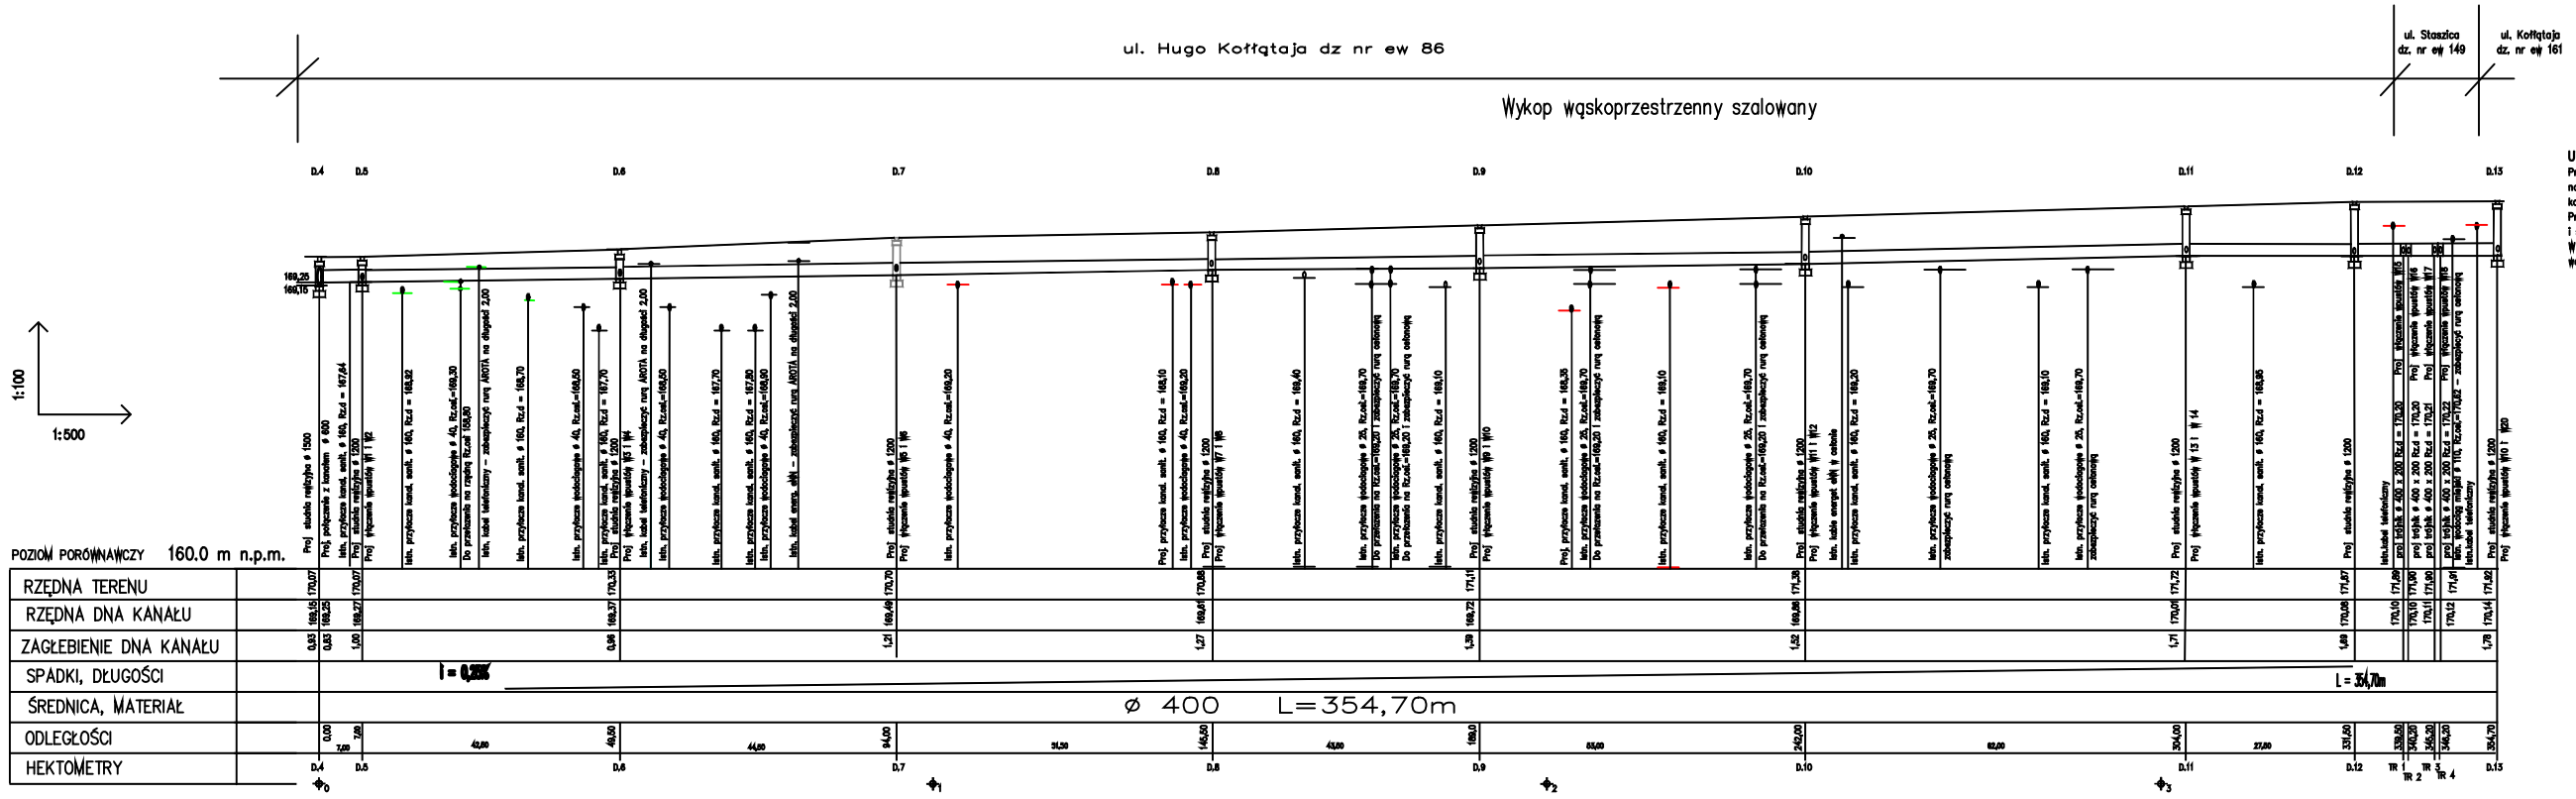

UWAGA

Przed przystąpieniem do budowy kanału deszczowego należy na skrzyżowaniach z siecią wodociągową wykonać przekopy kontrolne i określić rzeczywiste posadowienie przewodów wodociągowych. Przewody wodociągowe zabezpieczyć rurą osłonową PE długości L=3,00m i średnicy – dla przyłączy ø 110 ,– dla sieci ø 200 długości 3,00m W przypadku wystąpienia kolizji z kanałem deszczowym przewody wodociągowe przełożyć wg załączonego schematu

BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - TECHNICZNYCH "INVEST - LOCUM" Karol Starczewski 95-200 Pabianice, ul. Żytnia 24	
Inwestycja: PRZEBUDOWA UL. KOŁŁĄTAJA w ZDUŃSKIEJ WOLI	Inwestor: Miasto Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12 98-200 Zduńska Wola
Stadium i branża: PROJEKT WYKONAWCZY Odwodnienie przebudowywanej ulicy Kołłątaja Budowa brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej	Data: 12. 2016
Tytuł rysunku: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU D4 - D13	Skala: 1:500 / 1:100
Projektował: inż. Henryk Kamiński Nr upr. 1 ŁWT/WHA. Opracował: inż. Anna Piedziewicz	Nr rys: 3