


2.1	POM. BIUROWE
16,82 m <sup>2</sup>	H=x,xx m
2.2	POM. BIUROWE
19,63 m <sup>2</sup>	H=2,96 m
2.3	POM. BIUROWE
19,71 m <sup>2</sup>	H=2,95 m
2.4	POM. SOCJALNE
	H=x,xx m
2.5	KORYTARZ
	H=2,80 m



## LEGENDA

ASYA009GTEH

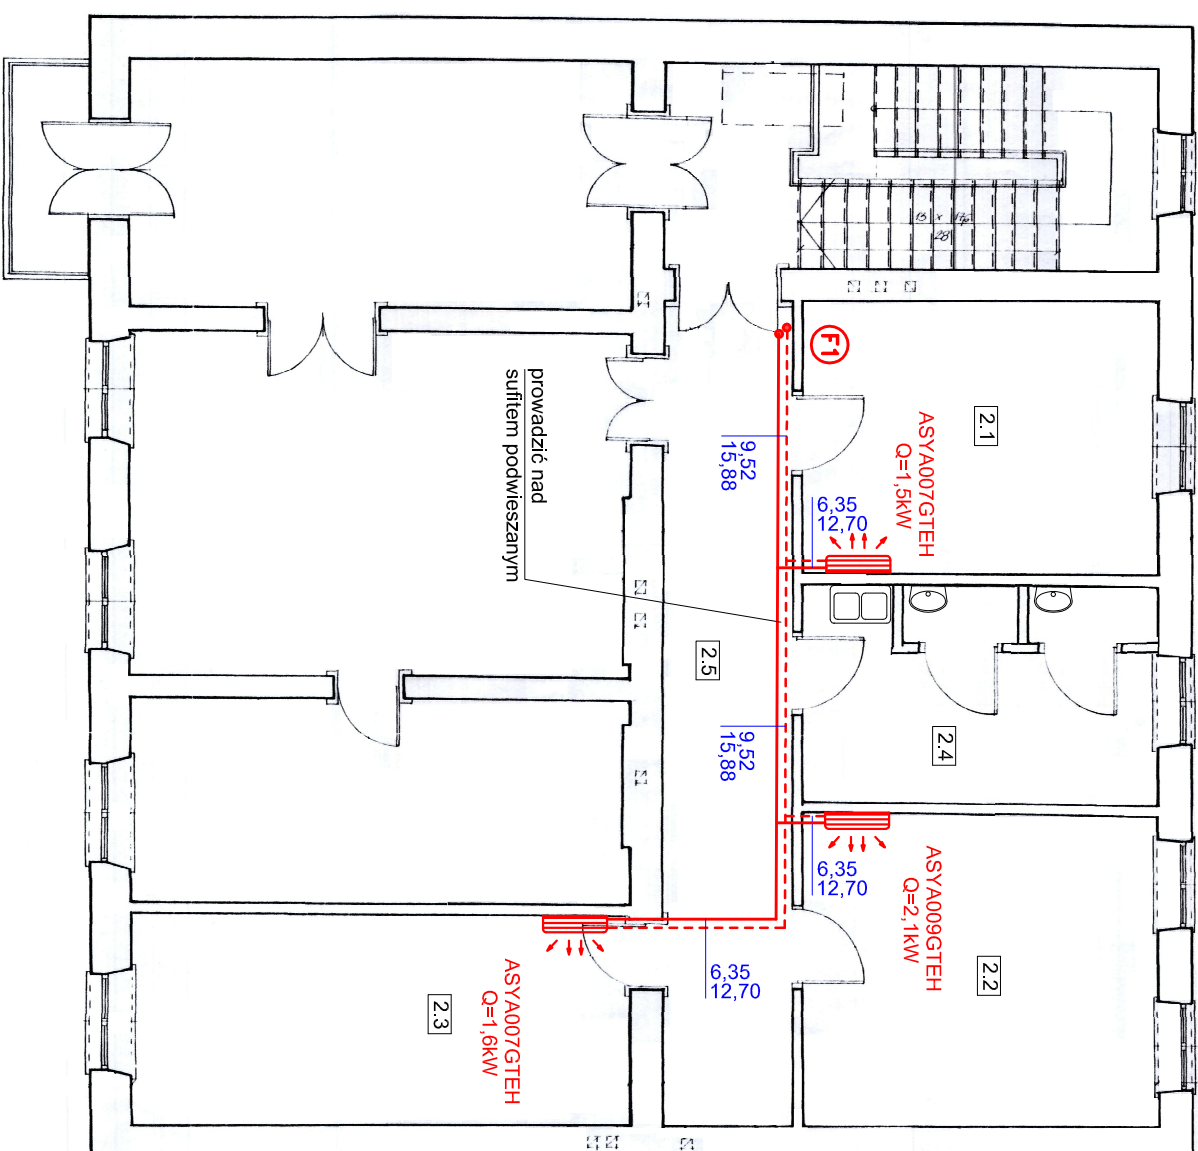

- jednostka wewnętrzna, ścienna
- instalacja freonowa z rur miedzianych
- pion instalacji freonowej
- zapotrzebowanie pomieszczenia na moc chłodniczą

Temat: PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH		
<p>Obiekt: BUDYNEK NR 5 URZĘDU MIASTA ZDUŃSKA WOLA  98-220 Zdunska Wola, ul. Stefana Żołnierskiego 3</p>		
<p>Inwestor: MIASTO ZDUŃSKA WOLA  98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. STEFANA ŻŁOTNICKIEGO 12</p>		
Rys.: INSTALACJA KLIMATYZACJI - rzut II piętra		
projektant: mgr inż.	nr uprawnień	podpis
Paweł Angerman	LOD/0390/PWOS/05	
data: luty 2020 rok	skala: 1:100	nr rys. 3