



WYKAZ POMIESZCZEŃ – PARTER			
0.01	POCZĘKALNIA	40,15	TERAKOTA
0.02	ST. OBSŁUGI	19,48	TERAKOTA
0.03	KOMUNIKACJA	10,31	TERAKOTA
0.04	POM. BIUROWE	15,91	TERAKOTA
0.05	POM. BIUROWE	11,44	TERAKOTA
0.06	WATROLAP	2,69	TERAKOTA
0.07	ARCHIWUM	7,29	TERAKOTA
0.08	POM. TECHN.	4,31	TERAKOTA
0.10	POM. SOCL.	7,95	TERAKOTA
0.11	WC PRACOWN.	4,54	TERAKOTA
0.12	WC OGÓLNOŚCI.	3,56	TERAKOTA
0.13	WC OGÓLNOŚCI.	4,64	TERAKOTA
0.15	ARCHIWUM	12,99	TERAKOTA
0.16	POM. BIUROWE	12,47	TERAKOTA
0.17	POK. KIEROWNIKA	9,29	TERAKOTA
0.18	POM. BIUROWE	14,56	TERAKOTA
0.19	KOMUNIKACJA	10,37	TERAKOTA
		191,95 m²	

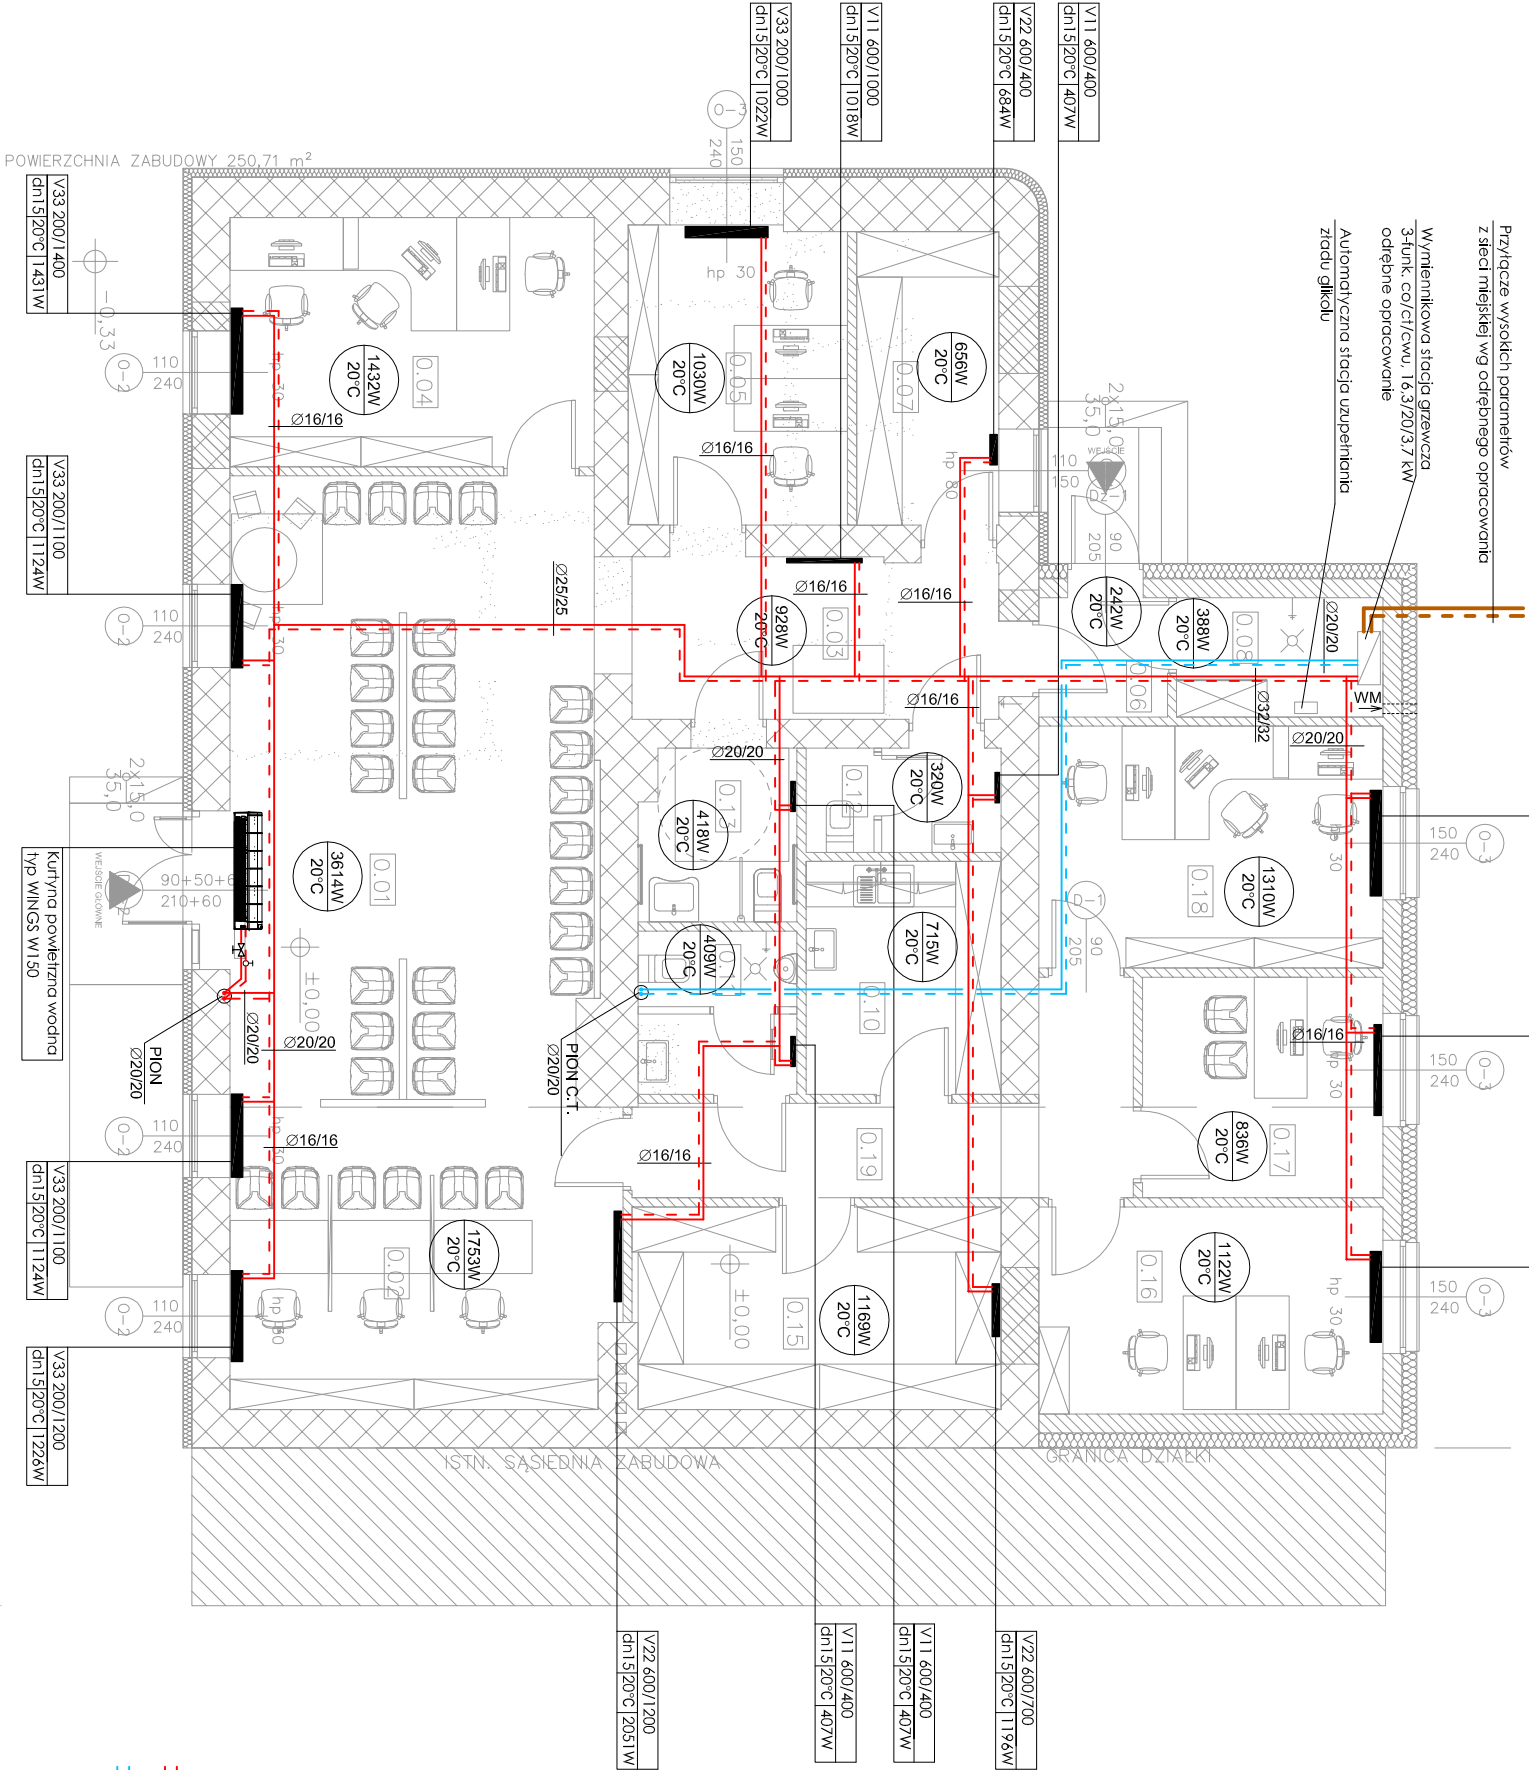

Schemat podłączenia c.o. kurtyny



- 1 - Zawór odcinający kulowy DN20
- 2 - Zawór odcinający grzybkowy (grzejnikowy) DN20
- 3 - Zawór odpowietrzający automatyczny DN15 z zaworem stopowym
- 4 - Kurtyna powietrzna wodna WING W

- zasilanie/powrót instalacji c.o. [Pert/Al/Pert PN10]

- zasilanie/powrót instalacji c.t. [Pert/Al/Pert PN10]

- grzejniki płytowe stalowe z podejściem dolnym typu V

TEMAT		Projekt budowlany przebudowy budynku usługowego na cele MOPS Zdunńska Woła ul. Krolewska 8, dz. nr ew. 148		nr rysunku S5
RYSUNEK		Rzut parteru - instalacja c.o. i c.t.		
INWESTOR		Gmina Miasto Zdunńska Woła 98-220 Zdunńska Woła, ul. St. Zbigniewskiego 12		
projektant : mgr inż. Jacek Pluskota		nr uprawnień LOD/2096/PWOS/13	podpis	data XI - 2019